



EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALCOY

INFORME DE LOS TRABAJOS PLANIFICADOS EN RED DE ALCANTARILLADO Y ESTACIONES DE BOMBEO Y DEPURACIÓN DE RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE ALCOY

Septiembre-2019/ noviembre-2019

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SEP.19/ NOV.19



RESUMEN INFORME MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO	3
1.- ANTECEDENTES.....	4
2.- PLANIFICACIÓN ESTABLECIDA.....	4
3.- SITUACIÓN ACTUAL	9
3.1.- REVISIÓN DE IMBORNALES.....	9
3.2.- REVISIÓN DE GALERIAS VISITABLES	11
3.3.- REVISIÓN DE POZOS	112
3.4.- REVISIÓN DE EBAR'S.....	12
3.5.- REVISIÓN DE EDAR'S	123
3.6.- REVISIÓN INCIDENCIAS VARIAS.....	14
3.7.- TRABAJOS DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO.....	14
3.7.1.- Acometidas asimilables a particulares	15
3.7.2.- Aliviadero Puente Cervantes.....	15
3.7.3.- San Miguel-Juzgados	16
3.7.4.- Obstrucciones en Albergue canino.....	16
3.7.5.- Aseos Pista Petanca.....	17
3.7.6.- Fuga en Colector Parque Zona Norte.....	17
3.7.7.- Insonorizado de tapas de alcantarillado	17
3.7.8.- Limpieza desagües fuentes ornamentales y públicas	18
3.7.9.- Limpieza imbornales parques municipales y colegios.....	18
3.7.10.- Acequia Xorrador-Huertos Urbanos	189
3.7.11.- Cementerio Municipal.....	20
3.7.12.- Cami Murtera	20
3.7.13.- C/. I. Católica-C/. Tints	20
3.8.- TRABAJOS DE INSPECCIÓN CON CÁMARA.....	21
4.- INCIDENCIAS DETECTADAS	22
4.1.- IMBORNALES.....	22
4.2.- GALERÍAS VISITABLES	22
4.3.- PUNTOS CONFLICTIVOS	23
4.4.- POZOS	23
5.- RESIDUOS GENERADOS	24
6.- EPISODIOS DE FUERTES PRECIPITACIONES:.....	25
7.- PROPUESTAS DE MEJORA	25
8.- CONCLUSIONES	27
9.- ANEXO (COMUNICACIONES REALIZADAS).....	278

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SEP.19/ NOV.19



RESUMEN INFORME MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO

Periodo: SEPTIEMBRE 2019– NOVIEMBRE 2019

Durante este periodo, se ha actuado en la totalidad de la zona del barrio de Batoi, Polideportivo Francisco Laporta, Polígono industrial San Benet, Beniata y Santiago Payá, Avda. Alicante y Centro Alto Cantagallet, Cami y San Vicente, además de todos los puentes, puntos críticos y parte de la ladera del rio Riquer, interviniendo en un total de **1.941 imbornales y 1.313 pozos, detectándose 347 incidencias en los imbornales**, habiéndose generado y tratado, **4.110 kg de residuos sólidos**. Por lo tanto, se ha realizado la totalidad de uno de los barrios del municipio de Alcoy y dos de sus cuatro Polígonos industriales incluida la revisión y limpieza de sus parques. También se ha procedido a limpiar parcialmente algunos tramos puntuales de galerías visitables.

Se han realizado las revisiones programadas de la EDAR Font Roja y Albergue Canino y EBAR Xorrador.

Se han realizado **81 intervenciones**, en distintos puntos de la red de alcantarillado, por avisos de ciudadanos a través del canal de la Línea Verde u otros canales, estando revisadas el 100% de las incidencias comunicadas, quedando a fecha de hoy 0% pendientes.

Durante este periodo, se han realizado diferentes inspecciones con cámara (robot y cámara pértiga) en la red de alcantarillado de Alcoy tanto planificadas como debido a incidencias habiéndose **inspeccionado un total de 878 metros** de red de alcantarillado.

Se ha superado en la semana 36 (alerta amarilla), la semana 37 (alerta roja) y la semana 38 (alerta naranja), episodios de posibles fuertes lluvias sin incidencias relevantes, lo que demuestra la calidad y eficiencia de los trabajos de mantenimiento, realizados en la red de saneamiento. Existe para ello un Protocolo de actuación en caso de alertas por episodios de fuertes lluvias.

Se ha solicitado y recibido AUTORIZACIÓN de descarga de residuos en las diferentes EDAR públicas de la Comunidad Valenciana por parte de la EPSAR

Podemos mejorar el funcionamiento de la red de saneamiento, haciendo llegar a los usuarios un mensaje de: concienciación ciudadana y del sector de restauración para evitar vertido de aceites y grasas al alcantarillado.

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SEP.19/ NOV.19



1.- ANTECEDENTES

El presente informe periódico surge ante la solicitud por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy a través del Departamento de Inspección General de Servicios, según Pliego, de los trabajos planificados en la red de alcantarillado y estaciones de bombeo y residuales en el municipio de Alcoy

En dicho informe se recogen una serie de actuaciones planificadas en dicha red, tanto en revisión de imbornales, revisión de galerías visitables, revisión de pozos, estaciones de bombeo y residuales y actuaciones puntuales según avisos de Línea Verde o a petición del Ayuntamiento a través del departamento de I.G.S. En este caso desde los meses de **septiembre a noviembre de 2019**

Aparecen también una serie de mejoras que pueden contribuir a dar un paso más allá para la óptima gestión del Servicio Municipal de Alcantarillado de Alcoy.

A continuación se presentará una breve descripción de las actuaciones para que se establezca la viabilidad y prioridad de su ejecución y la financiación necesaria.

2.- PLANIFICACIÓN ESTABLECIDA

A continuación adjuntamos planificación establecida tanto para para la revisión de la red de alcantarillado como para las estaciones de bombeo (EBAR) y depuración de residuales (EDAR).

UTE ALCANTARILLADO ALCOI

PLAN DE MANTENIMIENTO E.B.A.R. ALCOY 2019

		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	Més																																																				
	ACTUACIÓN																																																				
	Comprobación ruidos anormales en bomba y motor																																																				
	Comprobación parámetros eléctricos del motor: lesiones de alimentación, intensidades, equilibrio fases.																																																				
	Toma de lecturas de contadores horaria y energética																																																				
	Medida aislamiento motor (si es inferior a 1 M, revisión por servicio técnico del fabricante)																																																				
	Lubricación del motor (en función de las horas de funcionamiento del equipo y según indicaciones y con el lubricante recomendado por el fabricante)																																																				
	Inspección total/motora del motor (en función de las horas de funcionamiento del equipo)																																																				
	Revisión sistema transmisión																																																				
	Revisión por servicio técnico del fabricante (Cada 2 a 5 años según horas de funcionamiento)																																																				
Comprobación bojas de nivel																																																					
Limpieza general y de cámaras																																																					

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SEP.19/ NOV.19



3.- SITUACIÓN ACTUAL

A continuación detallamos los trabajos realizados entre los meses de **septiembre a noviembre de 2019** en todas las instalaciones:

3.1.- REVISIÓN DE IMBORNALES

Entre las fechas indicadas se han revisado un total de **1.941 imbornales** habiéndose realizado:


- Zona Barrio Batoi
- Zona Polideportivo F. Laporta
- Zona Polígono Caramanxell
- Zona Polígono Industrial Santiago Payá
- Zona Polígono Industrial San Benet y Beniata
- Zona Avda Alicante
- Zona Centro Alto Cantagallet, Cami y San Vicente
- Todos los puentes
- Ladera rio Riquer
- Punto críticos

Paralelamente se procede a la revisión y limpieza de:

- Todos los parques de las diferentes zonas
- Rio Riquer (hasta la obra de consolidación de la ladera)
- Entorno Fuentes Ornamentales

Adjuntamos cronograma de la situación de la revisión de imbornales en este periodo de tiempo:

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SEP.19/ NOV.19

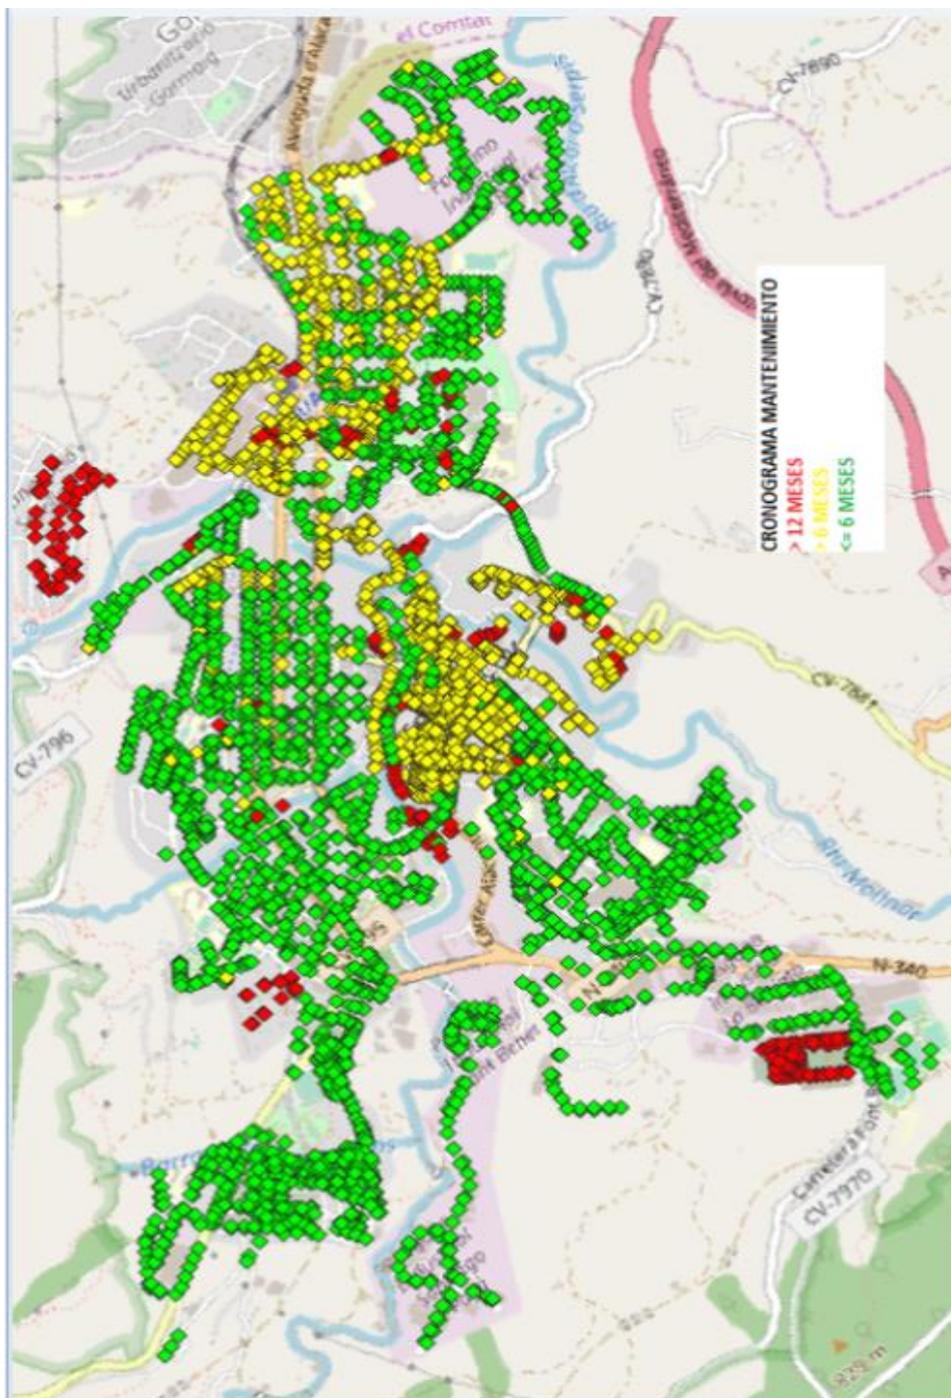

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SEP.19/ NOV.19

EL VÀTER
MAI COM A PAPERERA

NO
tovallotes

NO
oli

NO
fàrmacs



Ej. Revisión y limpieza imbornal

3.2.- REVISIÓN DE GALERIAS VISITABLES

Entre las fechas indicadas y dentro de la planificación establecida han sido revisados tramos puntuales de las galerías visitables del municipio (C/. Alicante, C/. San Mateo,



Ej. Limpieza Galería visitable

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SEP.19/ NOV.19

3.3.- REVISIÓN DE POZOS

Entre las fechas indicadas se han revisado un total de **1.313 pozos** de las mismas zonas indicadas en el apartado de imbornales incluidos parques y jardines



Ej. Revisión y limpieza pozo

3.4.- REVISIÓN DE EBAR'S

Se ha realizado la revisión de la EBAR de Xorrador y Recinto Ferial, siguiendo la planificación establecida. Se han presentado informes de las anomalías y situación actual en caso necesario.



EBAR Recinto Ferial

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SEP.19/ NOV.19

3.5.- REVISIÓN DE EDAR'S

Se ha realizado la revisión de las EDAR de Font Roja y Albergue Canino siguiendo la planificación establecida. Se han presentado informes de las anomalías y situación actual en caso necesario.

3.5.1 EDAR ALBERGUE CANINO:

- Reparación avería Noria desbaste de sólidos: Se han realizado varias reclamaciones por el mal mantenimiento del Albergue Canino. Debido a la carga tan importante que recibe de sólidos. Se ha realizado una revisión y limpieza de toda la red de alcantarillado de la instalación incluida una investigación de la misma para saber dónde se presentan las incidencias de mayor gravedad. Se han instalado rejillas en todos los desagües para evitar la entrada de pelotas y otros juguetes de los animales.



Residuos recogidos a diario

3.5.1 EDAR FONT ROJA:

- Aparentemente la instalación de un variador de velocidad con ventilador para reducir el giro de los biodiscos ha mejorado el proceso de oxigenación ya que los parámetros analizados mejoran sensiblemente en las últimas analíticas.



Revisión EDAR Font Roja

3.6.- REVISIÓN INCIDENCIAS VARIAS

Entre las fechas indicadas se han revisado un total de **81 incidencias** de línea verde o por otro medio de aviso, de las cuales han sido solucionadas y por lo tanto cerradas todas ellas, quedando un 0% pendientes.

3.7.- TRABAJOS DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO

Se han realizado trabajos de colaboración con el Ayuntamiento en varias incidencias entre ellas las que citamos a continuación por su relevancia:

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SEP.19/ NOV.19

3.7.1.-Acometidas asimilables a particulares

Se ha realizado la revisión de la red de alcantarillado de varias acometidas particulares para descartar cualquier incidencia que sea responsabilidad de la red de alcantarillado del municipio de Alcoy (Ejem: Edificio Alzamora/C. Salud La Fábrica, General prieto, Reconquista, San Juan, San Juan Bosco, San Vicente, etc.



Ejem: Acometida particular

3.7.2.-Aliviadero Puente Cervantes:

Debido a las últimas lluvias el pozo ha sido de nuevo arrastrado por lo que debe ser reconstruido. Se realizan revisiones periódicas en colaboración con el Ayuntamiento.



Estado actual del pozo

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SEP.19/ NOV.19

3.7.3.-Juzgados-San Miguel:

Se han realizado varias comprobaciones incluido revisión, limpieza e inspección visual de la zona afectada.



3.7.4.-Obstrucciones en Albergue canino

Se ha actuado en varias ocasiones en el desatascado de las dependencias municipales del Albergue Canino, reclamando cada vez que se deben recoger los gruesos por parte del personal responsable para evitar embozos y desperfectos en la noria de desbaste de gruesos



Ejem. Residuos (pelo y pelotas)

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SEP.19/ NOV.19

6.7.5.- Aseos Pista Petanca

Se ha actuado en varias ocasiones en colaboración con las brigadas municipales para resolver un problema en los desagües de esta instalación.

6.7.6.- Fuga en Colector Parque Zona Norte

Seguimos trabajando en la resolución de esta incidencia realizando una revisión periódica de este punto. Se va a preparar un presupuesto de reforma de este tramo de red.



6.7.7.- Insonorizado de tapas de alcantarillado

Se han ido insonorizando un total de 14 diferentes tapas de alcantarillado en este periodo, que debido a su instalación hacen ruido por el tráfico rodado. Se está probando con diferentes sistemas de insonorización entre ellos el de un polímero sellador que está dando buen resultado ya que es resistente al corte, con gran poder adhesivo y de buena elasticidad



6.7.8.- Limpieza desagües fuentes ornamentales y públicas

Se ha realizado la revisión y limpieza de diferentes fuentes públicas.



Revisión y limpieza fuentes públicas

6.7.9.- Limpieza imbornales parques y colegios municipales


Se ha realizado la revisión y limpieza de todos los parques de la Zona de Batoy y Centro Alto de forma más minuciosa y siguiendo la planificación establecida.

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SEP.19/ NOV.19



Parque Cantagallet

A destacar la limpieza de imbornales y desatascos varios en los colegios de las Paulas, Romeral y Tomás Llácer

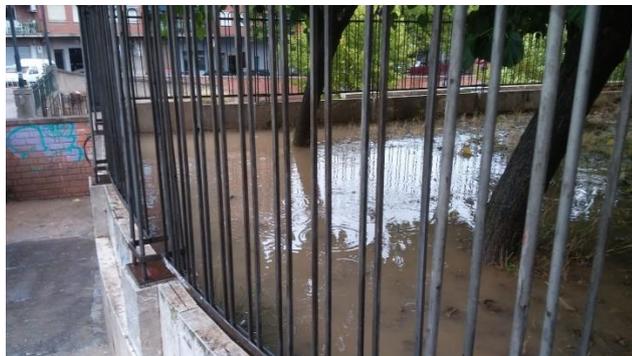

Colegio Romeral

6.7.10.- Acequia Xorrador-Huertos Urbanos

Se ha colaborado con el Ayuntamiento en la revisión, inspección y limpieza de la acequia que da suministro de agua desde el Xorrador a los huertos urbanos con resultado satisfactorio.

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SEP.19/ NOV.19

6.7.11.- Cementerio Municipal

Se ha colaborado con el Ayuntamiento en la revisión, limpieza e inspección con cámara de varios tramos de la red de alcantarillado del cementerio con resultado satisfactorio.

6.7.12.- Cami de la Murtera

Se ha colaborado con el Ayuntamiento en la revisión, limpieza y encauzamiento de las aguas residuales de la zona al colector general del rio. Se ha protegido la arqueta provisionalmente hasta resolución definitiva.



6.7.13.- Calle Isabel Católica-Calle Tints

Se ha colaborado con el Ayuntamiento en la revisión, limpieza e inspección con cámara de los diferentes tramos de la red de alcantarillado del final de la calle Isabel Católica, Calle Balmes y Calle Tints por un vertido al rio Riquer



3.8.- TRABAJOS DE INSPECCIÓN CON CÁMARA

A lo largo de estos meses se han realizado diferentes inspecciones en la red de alcantarillado de Alcoy tanto planificadas como debido a incidencias habiéndose inspeccionado un total de **878 m de red de alcantarillado**.

4.- INCIDENCIAS DETECTADAS

4.1.- IMBORNALES

INCIDENCIA	Nº IMBORNALES AFECTADOS	OBSERVACIONES
ACOMETIDA RAICES	39	
ACOMETIDA ROTA	0	
ACOM. TAPON/NO CONECT	39	
CAJA DEFECTUOSA	2	
COMPROBAR GIS	70	No existen
ACOMETIDA ANULADA	0	
MARCO ROTO	14	
MARCO SUELTO	21	
SIFON HORMIGONADO	0	
SIFON ROTO	63	
SIFON SIN TAPA	1	
TAPA ROTA	22	
TAPA SIN	4	Sustituidas varias tapas de imbornales o mejoradas. Inventario almacén municipal realizado y entregado a Resp. Municipal
TAPA SOLDADA	17	
TAPADO ASFALTO	2	
ACOM. DESAGUE REDUCIDO	6	
SIN ACCESO	47	Pte. Limpieza por diferentes motivos

4.2.- GALERÍAS VISITABLES

Siguen estando en fase de resolución por parte del Ayuntamiento, las anomalías en las galerías visitables revisadas y anotadas en anteriores informes, ya que pueden suponer un posible riesgo para la seguridad del personal de mantenimiento y además dificultan las labores de revisión.

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SEP.19/ NOV.19

4.3.- PUNTOS CONFLICTIVOS

Los puntos conflictivos siguen siendo los mismos ya que no tenemos constancia que hayan sido resueltas las anomalías de informes anteriores. Actualmente debemos destacar:

- **Galería Viaducto:** Debido al gran número de anomalías encontradas se ha realizado un informe de la misma para presentación al Ayuntamiento. Su limpieza está en proceso a fecha de hoy por su complejidad y peligro.
- **C/. Azorín:** Hundimiento del pozo
- **C/. Cid con Lluís Braille:** Hundimiento del pozo
- **Colectores Zona Norte:** Desperfectos provocados por las fuertes lluvias
- **C/. Tints – Isabel Católica:** Vertido al río directo

Se dispone de un listado de los puntos conflictivos que consideramos deben ser reparados con un orden de prioridad pendiente de presentar hasta que no se contraste con los considerados por el propio Ayuntamiento

4.4.- POZOS

A lo largo de estos meses, al igual que el periodo anterior, se observa en algunos casos gran cantidad de raíces, marcos sueltos o a los que les falta material y desprendimientos pero en general están en bastante buen estado de conservación. Destacar en algunos casos haber encontrado gran cantidad de grasas y toallitas.

En este periodo se continúan detectando pozos con trozos de tapas de alcantarillado rotas dentro de los mismos, lo que impide la circulación de las aguas residuales con normalidad. Ejem. Isabel la Católica y aliviadero puente Maria Cristina

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SEP.19/ NOV.19



También siguen encontrando pozos en los que se han depositado materiales de construcción como hormigón que supuestamente han sido tirados al finalizar alguna obra. Estos materiales provocan que la red de alcantarillado entre en carga parcial y los lodos pueden llegar a obstruir por completo la tubería.



5.- RESIDUOS GENERADOS

Añadimos este punto en el informe ya que consideramos que es muy representativo para entender el estado en el que se encuentran todos los elementos de la red de alcantarillado.

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SEP.19/ NOV.19



En este periodo, se han generado una totalidad de **4.110 Kg de residuos sólidos** que han sido depositados en su totalidad y de forma controlada en el Ecoparque Municipal

6.- EPISODIOS DE FUERTES PRECIPITACIONES:

Queremos destacar que en los episodios de precipitaciones ocurridos en el municipio entre septiembre y noviembre, los días:

- 05/09/19 (alerta amarilla)
- 11 al 13/09/19 (alerta roja)
- 16 al 17/09/2019 (alerta naranja)

no se ha producido ninguna incidencia de relevancia, no habiendo recibido ningún aviso por parte de la administración ni servicio de emergencias en el cual hayamos tenido que actuar.

Se dispone de un Protocolo de actuación en caso de alertas por fuertes lluvias, en el que hay diseñado un procedimiento a seguir y un listado de puntos críticos que deben ser revisados con la máxima anterioridad para evitar al máximo los posibles daños o molestias a los ciudadanos afectados.

	Septiembre	Octubre
Alcoi Baradello	154	-
Alcoi ACIF	136	48
Alcoila Penella d'Ànima	144	61
Alcoi Pas del Benissaidó	155	56
Alcoi Menejador	136	40
Alcoi Santa Rosa	-	44
Alcoi Est. Científica Font Roja Natura PPIF	163	43
Alcoi IES Pare Vitòria	105	39
Alcoi Cotes Baixes AEMET	138	48
Alcoi Urb. Montesol	137	-

Fuente: <https://www.avamet.org/mx-episodis.php>

7.- PROPUESTAS DE MEJORA

Consideramos necesario realizar una serie de actuaciones para mejorar el servicio de alcantarillado las cuales detallamos a continuación entre otras.

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SEP.19/ NOV.19

- Campaña de concienciación ciudadana para evitar tirar toallitas, compresas, etc...al WC
- Campaña de concienciación ciudadana y sector de restauración para evitar tirar exceso de aceites y grasas al alcantarillado
- Destacar en las licencias de obra que deben protegerse los imbornales y tapas de pozos para evitar que caigan materiales de construcción en las galerías.
- Destacar en las licencias de obras que después de ejecutarse una obra que afecte al servicio de alcantarillado, debe realizarse una limpieza e inspección de la red para comprobar su buen estado de funcionamiento.
- Comunicar al responsable de la limpieza urbana que evite tirar cualquier resto en los imbornales para no obstruirlos.
- Comunicar al responsable de la limpieza urbana que en caso de Alerta o Prealerta por fuertes lluvias y sobretodo en las fechas en las que los árboles caducos pierden la hoja, se extreme la limpieza con antelación para evitar obstrucciones por hojas.
- Se debería estudiar la forma de prohibir es estacionamiento encima de pozos e imbornales para poder realizar las labores de revisión y limpieza sin dificultades

8.- CONCLUSIONES

Al final de este periodo las tareas no se ajustan a la programación establecida debido fundamentalmente:

- Al elevado número de incidencias que se comunican y que deben ser atendidas con carácter prioritario, desatendiendo las labores de mantenimiento planificadas.
- A que se ha tenido que atender a diferentes solicitudes fuera de planificación al considerarse prioritarias (Limpieza de desagües de fuentes ornamentales, limpieza de parques y jardines, limpieza de avenidas con gran complicación debido al tráfico, etc)
- Según reunión mantenida con el responsable del Ayuntamiento y el Inspector de Policía Local, para agilizar los trabajos de revisión y limpieza de las calles del centro urbano y el resto de calles de un solo carril, se va a pasar al departamento de Policía Local con copia al responsable del Ayuntamiento, mediante correo electrónico, una planificación semanal con todas las calles que se tiene previsto revisar y además se va a realizar una llamada al retén de Policía Local, antes y después de realizar la revisión.

No obstante continuamos realizando una labor de revisión y limpieza exhaustiva para contribuir a una optimización del Servicio Municipal de Alcantarillado de Alcoi, mejorando su funcionamiento y evitando malestar a los ciudadanos.

Alcoi, diciembre 2019

9.- ANEXOS COMUNICACIONES TRABAJOS SEMANALES

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SEP.19/ NOV.19



Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: miércoles, 11 de septiembre de 2019 12:20
Para: lhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org
CC: etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias
Asunto: RV: Trabajos realizados semana 36
Datos adjuntos: Mant. EDAR F. Roja 07 y 08.2019.pdf

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 36

- **Incidentes Línea Verde:** Revisadas las incidencias 882919, 892005, 834103, 841007, 806524, 834101, 820533, quedando solo en proceso la 896959 y la 852726 (una parte de ella hasta finalizar los trabajos de pavimentación).
- **Otras incidencias:** Retirados trozos de escombros y tapas de 600 en varias redes de alcantarillado, reposición de imbornal en Tirant lo Blanc y limpieza, limpieza de imbornal y pozo alcantarillado Cronista Jordan nº 15, insonorización tapa en C/. Encaro nº 3, reposición tapa imbornal S. Francisco nº 35
- **Revisión y limpieza según planificación:** Zona Ensanche revisada en su totalidad. Zona Xorrador revisada. Se ha comenzado con Zona alta Batoy
- **Analíticas EDAR:** Prevista la nueva toma el 11 de septiembre
- **Galerías visitables:** Colocación de 5 tapas de 600 que faltan en C/. Alicante.
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR.** Según planificación establecida. Se adjuntan partes del mes de julio y agosto (en dos correos debido al peso del documento escaneado)
- **Revisión de red de alcantarillado** Sin comentarios. Ver asuntos de interés
- **Cámara:** Inspección con cámara pértiga de la red de alcantarillado y galería de C/. B por posible fuga
- **Alertas:** Alerta amarilla el día 5/09/19 sin consecuencias relevantes.
- **GIS:** Sin comentarios
- **Otros:** Sin comentarios
- **Asuntos de interés pendientes:**

1.- En la C/Azorín nº 9 hay un pozo que se está derrumbando y ofrece peligro. Es urgente su reparación **VISITADO E INFORMADO**

2.- En la Galería Visitable de la C/. Alicante faltan 3 tapas de 600. **REPUESTAS 5 TAPAS EN TOTAL Y LIMPIEZA DE IMBORNAL INTERIOR**

4.- Red de alcantarillado C/. Cid nº 29. Derrumbe. **VISITADO E INSPECCIONADO**

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: lunes, 16 de septiembre de 2019 10:30
Para: lhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org
CC: etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 37

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 37

- **Incidencias Línea Verde:** Pendientes 896959, 902989 y la 852726 (una parte de ella hasta finalizar los trabajos de pavimentación).
- **Otras incidencias:** Revisada incidencia C/. F nº 17 y C/. B Cotes Baixes, actuación en albergue canino por embozo
- **Revisión y limpieza según planificación:** Zona alta Batoy y Castellar finalizada. Previsto acabar en semana 38 y comenzar Pol. Ind. Santiago Payá y Beniata
- **Analíticas EDAR:** Realizada toma de muestras y envío a laboratorio el 11/09/19 según previsión.
- **Galerías visitables:** Sin comentarios
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR.** Según planificación establecida. Se denuncia el mal mantenimiento del Albergue canino, lo cual afecta gravemente a la EDAR y se va a enviar de nuevo informe a responsable. Realizada limpieza de desagües del albergue
- **Revisión de red de alcantarillado** Sin comentarios. Ver asuntos de interés
- **Cámara:** Inspección con cámara pértiga de la red de alcantarillado y galería de C/. B por posible fuga
- **Alertas:** Alerta roja del día 11 al 13 sin consecuencias relevantes.
- **GIS:** Sin comentarios
- **Otros:** Revisados y limpiados, si procede, todos los puntos críticos (puentes, Rotonda Collao, Paulas, Carmen Vidal, Romeral etc...)
- **Asuntos de interés pendientes:**

1.- Pol. Cotes Baixes Calle F imbornales comunicados por tubería en mal estado. **PTE DE INSPECCIÓN**

FCC Aqualia

C/ Goya, 5 P.B.
03801 Alcoy (Alicante) España
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59
scatalar@fcc.es

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: lunes, 23 de septiembre de 2019 9:17
Para: 'llhidalgo@alcoi.org'; 'jesusgonzalez@alcoi.org'
CC: 'etormo@alcoi.org'; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 38

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 38

- **Incidencias Línea Verde:** Cerrada 903379, 907081, Pendientes 896959, 902989, 905835 y la 852726 (una parte de ella hasta finalizar los trabajos de pavimentación).
- **Otras incidencias:** Revisada incidencia por email de C/. Tarrasa nº 11, revisada red alcantarillado de Avda Hispanidad por estar en carga. Vaciado de toda la red y limpieza con camión mixto
- **Revisión y limpieza según planificación:** Finalizado barrio Batoy. Se comienza con Polideportivo F. Laporta y posteriormente Pol. Ind. Santiago Payá y Beniata
- **Analíticas EDAR:** Realizada toma de muestras y envío a laboratorio el 11/09/19 según previsión.
- **Galerías visitables:** Sin comentarios
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR.** Según planificación establecida. Realizada nueva limpieza de desagües del albergue y nueva reparación de la noria del desbaste de gruesos debido a las pelotas de tenis que llegan a la misma
- **Revisión de red de alcantarillado** Sin comentarios. Ver asuntos de interés
- **Cámara:** Inspección con cámara tramo C/. Santa Ana para comprobar posibilidad de conexión de una acometida particular. Inspección con cámara Avda Hispanidad a la altura de las aulas verdes por red alcantarillado en carga
- **Alertas:** Alerta naranja del día 16 a XXX sin consecuencias relevantes.
- **GIS:** Sin comentarios
- **Otros:** Revisada incidencia de la calle Cid. Pendiente de pasar cámara
- **Asuntos de interés pendientes:**

- 1.- Pol. Cotes Baixes Calle F imbornales comunicados por tubería en mal estado. **PTE DE INSPECCIÓN**
- 2.- Avda. Hispanidad frente a Aulas verdes. Necesidad de corte o desvío de tráfico para limpieza de red de alcantarillado. **INSPECCIONADO**. Se va a revisar otro tramo de la red ya que no se han sacado conclusiones.
- 3.- Finca de Mauro Matarredona. Revisar red alcantarillado calle Santa Ana. **INSPECCIONADO**

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig
Jefe de Explotación

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: lunes, 30 de septiembre de 2019 11:08
Para: lhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org
CC: etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 39

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 39

- **Incidencias Línea Verde:** Cerradas 906051, 913328, 905835, 902989 y Pendientes 896959, 913291 y la 852726 (una parte de ella hasta finalizar los trabajos de pavimentación previsto el 30/09/19).
- **Otras incidencias:** Sustitución imbornal San Francisco por rotura, Insonorización tapa 600 C/. Gragorio Casasempere por aviso Ayto. Reconocimiento calles Alt, San Vicente, Cid, Avda Hispanidad y Carrascar por inspección con cámara. La C/. B se ha resuelto ya que era un problema interno
- **Revisión y limpieza según planificación:** Se finaliza con Polideportivo F. Laporta y se comienza por Pol. Ind. Santiago Payá y Beniata
- **Analíticas EDAR:** Realizada toma de muestras y envío a laboratorio el 11/09/19 según previsión. Retraso en la entrega comunicado por Laboratorio.
- **Galerías visitables:** Entrada a galería en C/. San Mateo con San Domenech al comprobar casualmente que existe un atasco que ya se resolvió anteriormente
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR.** Nueva rotura de la noria. Se considera imprescindible realizar una reunión con los responsables de la EDAR para resolver el problema del vertido.
- **Revisión de red de alcantarillado** Sin comentarios. Ver asuntos de interés
- **Cámara:** Inspección con cámara tramo C/. San Vicente, C/. Alt por Linea verde
- **Alertas:** Sin comentarios
- **GIS:** Sin comentarios
- **Otros:** Recepción del camión mixto. Pendiente de matriculación
- **Asuntos de interés pendientes:**

1.- Pol. Cotes Baixes Calle F imbornales comunicados por tubería en mal estado. **PTE DE INSPECCIÓN**

2.- Avda. Hispanidad frente a Aulas verdes. Necesidad de corte o desvío de tráfico para limpieza de red de alcantarillado. **INSPECCIONADO.** Se va a revisar otro tramo de la red ya que no se han sacado conclusiones.

3.- Revisados tramos de la C/. Alt (la red esta correcta), Carrascar (la red esta correcta), San Vicente (la red esta correcta), C/. Cid (se observa hundimiento). Se pasarán en breve informes de cada una de las incidencias.

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: martes, 8 de octubre de 2019 9:29
Para: lhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org
CC: etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 40

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 40

- **Incidencias Línea Verde:** Revisadas las incidencias nº 896959, 913291, 852726, 918069, 918097, 921525, 921766, 920891, 921510. Pendientes 917805, 918061, 920580, 922733
-
- **Otras incidencias:** Insonorización pozo c/. Clots, repuesta tapa C/. S. Francisco
- **Revisión y limpieza según planificación:** Se finaliza Pol. Ind. Santiago Payá y se continua con Pol. Beniata. Limpieza canaletas Pol. Caramanxell (3 días completos 3 operarios + camión mixto)
- **Analíticas EDAR:** Realizada toma de muestras y envío a laboratorio el 11/09/19 según previsión. Retraso en la entrega comunicado por Laboratorio. Prevista recepción semana 41
- **Galerías visitables:** Sin comentarios
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR.** Según planificación establecida
- **Revisión de red de alcantarillado** Sin comentarios. Ver asuntos de interés
- **Cámara:** Inspección con cámara último tramo C/. San Vicente y Avda Hispanidad
- **Alertas:** Sin comentarios
- **GIS:** Sin comentarios
- **Otros:** Recepción del camión mixto. Pendiente de matriculación
- **Asuntos de interés pendientes:**
 - 1.- Pol. Cotes Baixes Calle F imbornales comunicados por tubería en mal estado. **PTE DE INSPECCIÓN**
 - 2.- Revisión colectores Zona Norte (3 colectores). **PTE VALORACIÓN**
 - 3.- Revisión C/. Tints. **PTE INSPECCIÓN CÁMARA**
 - 4.- Olor a hidrocarburos en imbornal C/. montabrer

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig
Jefe de Explotación

FCC Aqualia

C/ Goya, 5 P.B.
03801 Alcoy (Alicante) España
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59
scatalar@fcc.es
www.aqualia.es

FCC Servicios Ciudadanos

www.fcc.es
@FCC_Group

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: martes, 15 de octubre de 2019 9:30
Para: lhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org
CC: etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 41

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 41

- **Incidencias Línea Verde:** Revisadas las incidencias nº 922733, 912603. Pendientes 917805, 918061, 920580
-
- **Otras incidencias:** Revisión de diferentes imbornales que han quedado sueltos como no revisados y limpieza de imbornal en San Lorenzo nº 19, revisión de sifones en rotonda Oliver collao, revisión arqueta en C/. Collao, y revisión humedades en C/. General Prieto, desatasco fuente Parque María Rafaela y aseo pista de petanca. Revisión y limpieza C/. San Juan Bosco
- **Revisión y limpieza según planificación:** Se comienza centro alto. Avda Elche
- **Analíticas EDAR:** Realizada toma de muestras y envío a laboratorio el 11/09/19 según previsión. Retraso en la entrega comunicado por Laboratorio. Prevista recepción semana 42
- **Galerías visitables:** Sin comentarios
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR.** Según planificación establecida. El pasado 04/10/19 la bomba de la EBAR Xorrador casi se quema e insistimos que no hay una segunda bomba instalada y debe ser adquirida si queremos evitar males mayores
- **Revisión de red de alcantarillado** Sin comentarios. Ver asuntos de interés
- **Cámara:** Inspección con cámara C/. General Prieto y San Juan Bosco
- **Alertas:** Sin comentarios
- **GIS:** Sin comentarios
- **Otros:** Recepción del camión mixto. Pendiente de matriculación
- **Asuntos de interés pendientes:**
 - 1.- Pol. Cotes Baixes Calle F imbornales comunicados por tubería en mal estado. **PTE DE INSPECCIÓN**
 - 2.- Revisión colectores Zona Norte (3 colectores). **PTE VALORACIÓN**
 - 3.- Revisión C/. Tints. **PTE INSPECCIÓN CÁMARA**
 - 4.- Olor a hidrocarburos en imbornal C/. montabrer

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig
Jefe de Explotación

FCC Aqualia

C/ Goya, 5 P.B.
03801 Alcoy (Alicante) España
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59
scatalar@fcc.es

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: lunes, 21 de octubre de 2019 14:50
Para: lhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org
CC: etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 42
Datos adjuntos: Mant. EDAR Font Roja 09.2019.pdf; Mant. EDAR Albergue Canino 09.2019.pdf; Mant. EBAR Xorrador 09.2019.pdf

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 42

- **Incidencias Línea Verde:** Revisadas las incidencias nº 926480, 928574, 928583, 933280, 931288, 918061, 928614, 928580. Pendientes 917805, 934462
-
- **Otras incidencias:** Revisión de vertido al río frente a cervecera La Lluna el pasado sábado 12/10/19 y revisión e inspección con cámara de los pozos de la zona para ver el origen del problema (Pozos Isabel Católica y Balmes). Resuelto problema de la pista de Petanca y de la Glorieta. Limpieza y encauzamiento de la Murtera
- **Revisión y limpieza según planificación:** Se continua con el centro alto. San Vicente
- **Analíticas EDAR:** Recepción analíticas EDAR Font Roja y Albergue Canino
- **Galerías visitables:** Sin comentarios
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR.** Según planificación establecida. Se realiza una visita con Eduardo Tormo al Albergue Canino para que vea en primera persona el problema. Se decide hacer una limpieza de toda la red de desagües para averiguar de dónde sale la gravilla que llega a la EDAR. Revisión de la EBAR Xorrador por incidencia con la bomba. SE HACE HINCAPIE EN QUE DEBE DE ADQUIRIRSE UNA SEGUNDA BOMBA QUE HAGA DE RESERVA EN CASO DE FALLO DE LA EXISTENTE. SI NO SE ADQUIERE Y HAY UN FALLO NO TENDREMOS ALTERNATIVA
- **Revisión de red de alcantarillado** Sin comentarios.
- **Cámara:** Inspección con cámara de la C/. Balmes
- **Alertas:** Sin comentarios
- **GIS:** Sin comentarios
- **Otros:** Recepción del camión mixto. Matriculación prevista para semana 43
- **Asuntos de interés pendientes:**
 - 1.- Pol. Cotes Baixes Calle F imbornales comunicados por tubería en mal estado. PTE DE INSPECCIÓN
 - 2.- Revisión colectores Zona Norte (3 colectores). PTE VALORACIÓN
 - 3.- Revisión C/. Tints. AVERIGUADO EL PROBLEMA SUPUESTAMENTE. PENDIENTE DE RESOLUCIÓN
 - 4.- Cami de la Murtera. Resolución provisional pendiente de obra. PTE DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: lunes, 28 de octubre de 2019 10:53
Para: lhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org
CC: etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 43

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 43

- **Incidencias Línea Verde:** Revisadas las incidencias nº 799943, 935730. Pendientes 937654, 937646, 934462
-
- **Otras incidencias:** Revisión de calle Tints con empresa especialista en trabajos de minería
- **Revisión y limpieza según planificación:** Se continua con el centro alto. Se ha finalizado también el parque de Cantagallet siendo imposible la parte superior al no tener acceso para camión
- **Analíticas EDAR:** Prevista nueva tanda para noviembre de 2019
- **Galerías visitables:** Sin comentarios
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR.** Según planificación establecida. Continúan apareciendo pelotas de tenis en noria de desbaste del Albergue. Se decide hacer una limpieza de toda la red de desagües para averiguar de dónde sale la gravilla que llega a la EDAR. Pendiente de momento
- **Revisión de red de alcantarillado** Revisión e inspección red alcantarillado tramo Cementerio
- **Cámara:** Sin comentarios
- **Alertas:** Sin comentarios
- **GIS:** Sin comentarios
- **Otros:** Realizada Matriculación y envío a la Renault para puesta en marcha y revisión
- **Asuntos de interés pendientes:**

1.- Pol. Cotes Baixes Calle F imbornales comunicados por tubería en mal estado. **PTE DE INSPECCIÓN**
2.- Revisión colectores Zona Norte (3 colectores). **PTE VALORACIÓN**
3.- Cami de la Murtera. Resolución provisional pendiente de obra. Se ha tapado provisionalmente con una chapa. **PTE DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig
Jefe de Explotación

FCC Aqualia

C/ Goya, 5 P.B.
03801 Alcoy (Alicante) España
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59
scatalar@fcc.es
www.aqualia.es

FCC Servicios Ciudadanos

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: lunes, 4 de noviembre de 2019 9:41
Para: lhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org
CC: etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 44

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 44

- **Incidencias Línea Verde:** Revisadas las incidencias nº 937646, 937654. Pendientes, 934462, 941234, 945896, 946850
- **Otras incidencias:** Intento de desembozo tubería Glorieta. Nueva revisión de calle Tints con empresa especialista en trabajos de minería. Reposición de 5 tapas de imbornales en parque Cantagallet. Se tiene que actuar en colector del río a la altura del puente de Cervantes ya que aliviaba aguas sucias al río. Obstrucción del colector por una tapa metálica
- **Revisión y limpieza según planificación:** Se continua con el centro alto. Barrio San Pancracio
- **Analíticas EDAR:** Prevista nueva tanda para noviembre de 2019, semana 45-46
- **Galerías visitables:** Sin comentarios
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR.** Según planificación establecida. Continúan apareciendo pelotas de tenis en noria de desbaste del Albergue. Se decide hacer una limpieza de toda la red de desagües para averiguar de dónde sale la gravilla que llega a la EDAR. Pendiente de momento
- **Revisión de red de alcantarillado** Revisión e inspección red alcantarillado Juzgados por petición del Ayto
- **Cámara:** Sin comentarios
- **Alertas:** Sin comentarios
- **GIS:** Sin comentarios
- **Otros:** Prevista rotulación semana 45 y puesta en servicio
- **Asuntos de interés pendientes:**
 - 1.- Pol. Cotes Baixes Calle F imbornales comunicados por tubería en mal estado. **PTE DE INSPECCIÓN**
 - 2.- Revisión colectores Zona Norte (3 colectores). **PTE PRESENTACIÓN VALORACIÓN**
 - 3.- Cami de la Murtera. Resolución provisional pendiente de obra. Se ha tapado provisionalmente con una chapa. **PTE DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA**
 - 4.- Puente maría Cristina. Colector aliviadero. Ha vuelto a romperse el pozo nuevo realizado. Se envía correo con reportaje fotográfico

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig
Jefe de Explotación

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: lunes, 11 de noviembre de 2019 10:58
Para: lhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org
CC: etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 45

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 45

- **Incidencias Línea Verde:** Revisadas las incidencias nº 937646, 937654, 946850, 945896. Pendientes, 934462, 941234, 952244
- **Otras incidencias:** Revisión limpieza e inspección con cámara tramo red alcantarillado Cementerio, revisión y limpieza de tramo de acequia del Xorrador-huertos urbanos. Revisión incidencia en Ibi 36 por posible embozo. Verificación incidencia en C/. Perú 150 con personal del Ayto. Revisión e intento de desatasco en Colegio Tomás Llacer
- **Revisión y limpieza según planificación:** Finalizado centro alto. Se continua por calle Alicante
- **Analíticas EDAR:** Prevista nueva tanda para noviembre de 2019, semana 46
- **Galerías visitables:** Sin comentarios
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR.** Según planificación establecida, Sin más comentarios
- **Revisión de red de alcantarillado** Revisión e inspección red alcantarillado de General Prieto por tercera vez para evitar estar en carga. Se necesita una nueva limpieza y para ello se precisa corte de calle
- **Cámara:** Nueva inspección Calle General Prieto
- **Alertas:** Alertas por viento que no afectan a la red de alcantarillado
- **GIS:** Sin comentarios
- **Otros:** Puesta en servicio camión
- **Asuntos de interés pendientes:**
 - 1.- Pol. Cotes Baixes Calle F imbornales comunicados por tubería en mal estado. **PTE DE INSPECCIÓN**
 - 2.- Revisión colectores Zona Norte (3 colectores). **PTE PRESENTACIÓN VALORACIÓN**
 - 3.- Cami de la Murtera. Resolución provisional pendiente de obra. Se ha tapado provisionalmente con una chapa. **PTE DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA**
 - 4.- Puente María Cristina. Colector aliviadero. Ha vuelto a romperse el pozo nuevo realizado. Se envía correo con reportaje fotográfico **PTE RESOLUCIÓN**
 - 5.- C/.Tints **PTE RESOLUCIÓN**

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig
Jefe de Explotación

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: lunes, 18 de noviembre de 2019 12:14
Para: lhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org
CC: etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 46

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 46

- **Incidencias Línea Verde:** Revisadas las incidencias nº 952244, 937646, 960208. Pendientes, 934462, 941234, 958516
- **Otras incidencias:** Revisión limpieza e inspección con cámara tramo red alcantarillado General Prieto (se han realizado 4 limpiezas y 3 inspecciones). Nueva revisión Tomás Llacer y revisión C/-. Reconquista, acometida particular
- **Revisión y limpieza según planificación:** Revisión calle Alicante. A continuación se pasará a revisar la galería de la misma calle y después nos dirigiremos a Centro Bajo
- **Analíticas EDAR:** Prevista nueva tanda para noviembre de 2019, semana 47
- **Galerías visitables:** Sin comentarios
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR.** Según planificación establecida, Se tiene previsto electrificar y poner en marcha EBAR Recinto Ferial. Lucía Catalá mirará si se dispone de grupo electrógeno para la prueba. Se envían características de la bomba
- **Revisión de red de alcantarillado** Sin comentarios relevantes
- **Cámara:** Sin comentarios relevantes
- **Alertas:** Alertas por viento que no afectan a la red de alcantarillado
- **GIS:** Sin comentarios
- **Otros:** Sin comentarios relevantes
- **Asuntos de interés pendientes:**
 - 1.- Pol. Cotes Baixes Calle F imbornales comunicados por tubería en mal estado. PTE DE INSPECCIÓN
 - 2.- Revisión colectores Zona Norte (3 colectores). PTE PRESENTACIÓN VALORACIÓN
 - 3.- Cami de la Murtera. Resolución provisional pendiente de obra. Se ha tapado provisionalmente con una chapa. PTE DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA
 - 4.- Puente maría Cristina. Colector aliviadero. Ha vuelto a romperse el pozo nuevo realizado. Se envía correo con reportaje fotográfico PTE RESOLUCIÓN
 - 5.- C/.Tints PTE RESOLUCIÓN

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: lunes, 25 de noviembre de 2019 13:34
Para: lhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org
CC: etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 47

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 47

- **Incidencias Línea Verde:** Revisadas las incidencias nº960160, 960156, 958516, 934462,. Pendientes, 941234
- **Otras incidencias:** Revisión limpieza e inspección con cámara tramo red alcantarillado San Miguel (juzgados), desembozo de Ctra Molinar, pozo completamente lleno de aguas sucias y toallitas.
- **Revisión y limpieza según planificación:** Revisión y limpieza de zona centro (San Vicente y San Nicolauet)
- **Analíticas EDAR:** Enviadas muestras en fecha 18/11/19
- **Galerías visitables:** Previsto limpieza galería C/. Alicante semana 48
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR.** Según planificación establecida, Se tiene previsto electrificar y poner en marcha EBAR Recinto Ferial. Lucía Catalá mirará si se dispone de grupo electrógeno para la prueba. Se envían características de la bomba. Resolución de una incidencia con la tubería de acceso a la EDAR
- **Revisión de red de alcantarillado:** Según reunión mantenida con Ayto y Policía Local, a partir de ahora se va a pasar una planificación semanal para aviso de cortes de calles puntuales
- **Cámara:** Revisión con cámara C/. Benimarfull y San Nicolauet
- **Alertas:** Alertas de viento que no afectan a la red de alcantarillado
- **GIS:** Sin comentarios
- **Otros:** Sin comentarios relevantes
- **Asuntos de interés pendientes:**
 - 1.- Pol. Cotes Baixes Calle F imbornales comunicados por tubería en mal estado. PTE DE INSPECCIÓN
 - 2.- Revisión colectores Zona Norte (3 colectores). PTE PRESENTACIÓN VALORACIÓN
 - 3.- Cami de la Murtera. Resolución provisional pendiente de obra. Se ha tapado provisionalmente con una chapa. PTE DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA
 - 4.- Puente maría Cristina. Colector aliviadero. Ha vuelto a romperse el pozo nuevo realizado. Se envía correo con reportaje fotográfico PTE RESOLUCIÓN
 - 5.- C/.Tints PTE RESOLUCIÓN

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig
Jefe de Explotación

FCC Aqualia
C/ Goya, 5 P.B.